

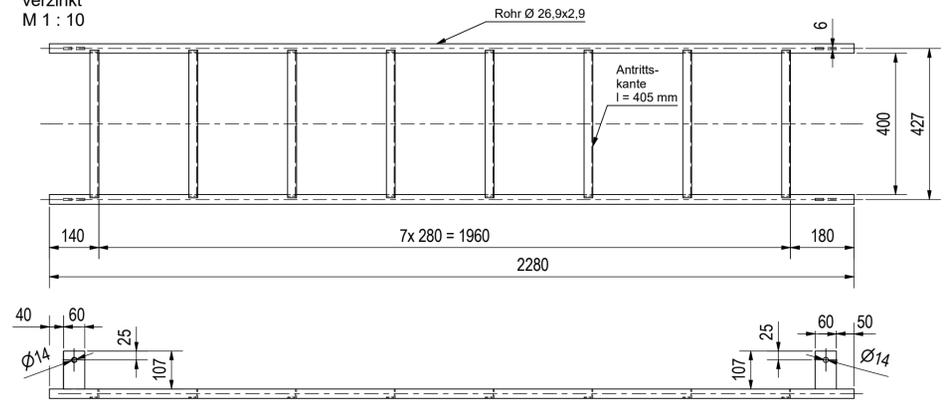



Innenleiter
verzinkt
M 1 : 10

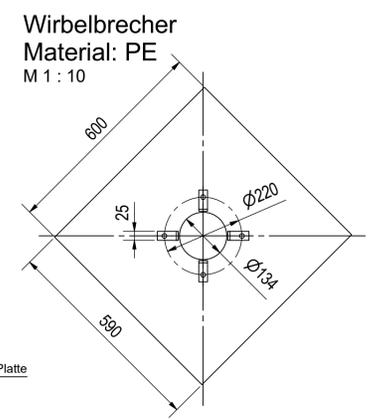


Leiterhalterung am Behälter 4x
BI 6
Material: 1.4301
M 1 : 2




Einzelheit Befestigung
Material: 1.4301
M 1 : 2

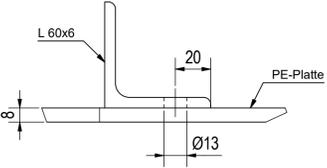


Abdeckung für Revisionsöffnung
(Innen-Ø 625 mm)
verzinkt
M 1 : 7,5

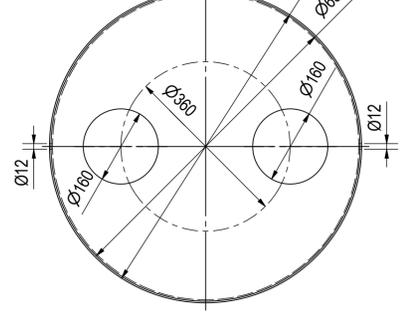


Detail A
Revisionsöffnung
beschichtungsgerecht
M 1 : 5



Ansicht von oben

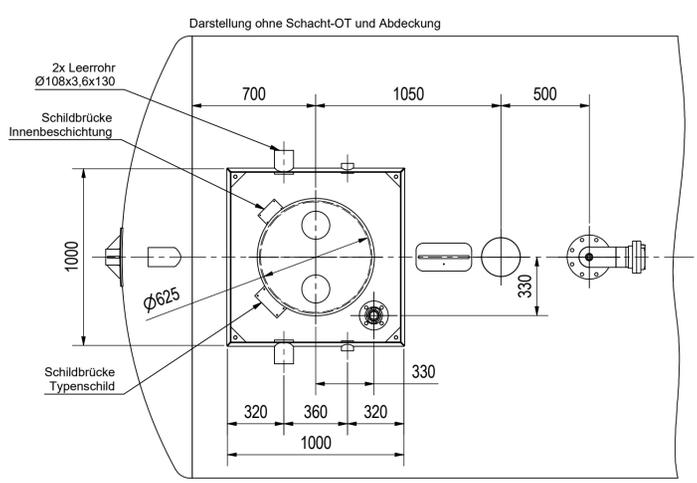

Schnitt Stahldomschacht
M 1 : 12,5

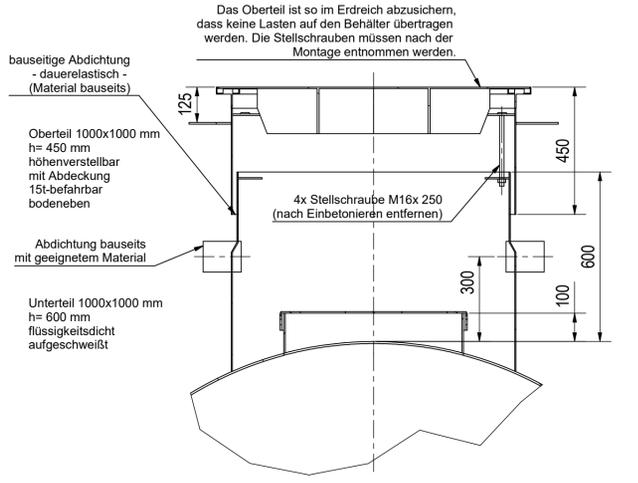

**Zeichnung kann vom Angebot abweichen,
enthält Eventualpositionen!**

- Hinweise zur Schachtmontage:**
- Nach Installation ist bauseits eventuell ein Deckanstrich erforderlich.
 - Einjustieren und Abdichten bauseits
 - Das Oberteil ist so im Erdreich abzusichern, dass keine Lasten auf den Behälter übertragen werden. Die Stellschrauben müssen nach der Montage entnommen werden.
 - Aus transporttechnischen Gründen erfolgt die Lieferung in 2 Teilen:
 - Schachtunterteil, 600 mm hoch, fest auf dem Behälter verschweißt
 - loses Schachtoberteil zum bauseitigen Aufsetzen auf das Unterteil, dauerelastische Abdichtung mit geeignetem Material bauseits

Nennvolumen: 25.000 Liter
Nutzvolumen: 23.700 Liter

Oberflächen:
Behälter innen: gestrahlt, Sa 2,5, Vollauskleidung Steopox 246
Behälter außen: PUR-Beschichtung
Schacht innen: UT/OT: Steopox 246
Schacht außen: UT: PUR-Beschichtung
OT: Steopox 246

Das Urheberrecht an dieser zum persönlichen Gebrauch anvertrauten Zeichnung verbleibt bei uns. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf dieses Dokument weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Transportabmessungen transport dimensions		
Länge length	Breite width	Höhe height
5800	2500	3100

○ Beschichtungswerkstoff: Steopox 246

Zulassungsnummer: _____

Zulassungsinhaber: Bergolin GmbH & Co. KG

ausgeführt von: DEHOUST GmbH Heidenau

Datum: _____

Lagerflüssigkeit: Brauchwasser

○ DEHOUST GmbH 01809 Heidenau

DIN 6608 / 6601

Beh.-Nr. _____

Inhalt 25 m³ ø 2500

Werkstoff S235JR

Prüfdruck 2,0 bar

DEHOUST GmbH 01809 Heidenau

Werks - Nr. 93

DIN 6608

Gütesiegel
Lagerbehälter e.V.

02 Sauganschluß überarbeitet		06.04.2020	CW
01 Überlauf DN100		03.07.2018	CW
Index	Änderungen		Datum Name
Ausgabedatum	Auftrags-Nr.:	Artikel-Nr.:	Prüfvermerke
29.11.2017		116015	Bearbeiter
Medium	Kunde		Maßstab
Löschwasser			1 : 20
Werkstoff	Kommission:		TÜV
S235JR			Gewicht
			3.300 kg
Behälterbezeichnung		Behälter-Nr.:	
Lagerbehälter für Löschwasser 25 m³			
DIN 6608/1_Ø2500			
Zeichnungs-Nr.:		Projekt-Nr.:	
813839		01-2014	
Blatt-Nr.:		Blattzahl:	
1		1	