




Detail Rohrfuß
M 1 : 10

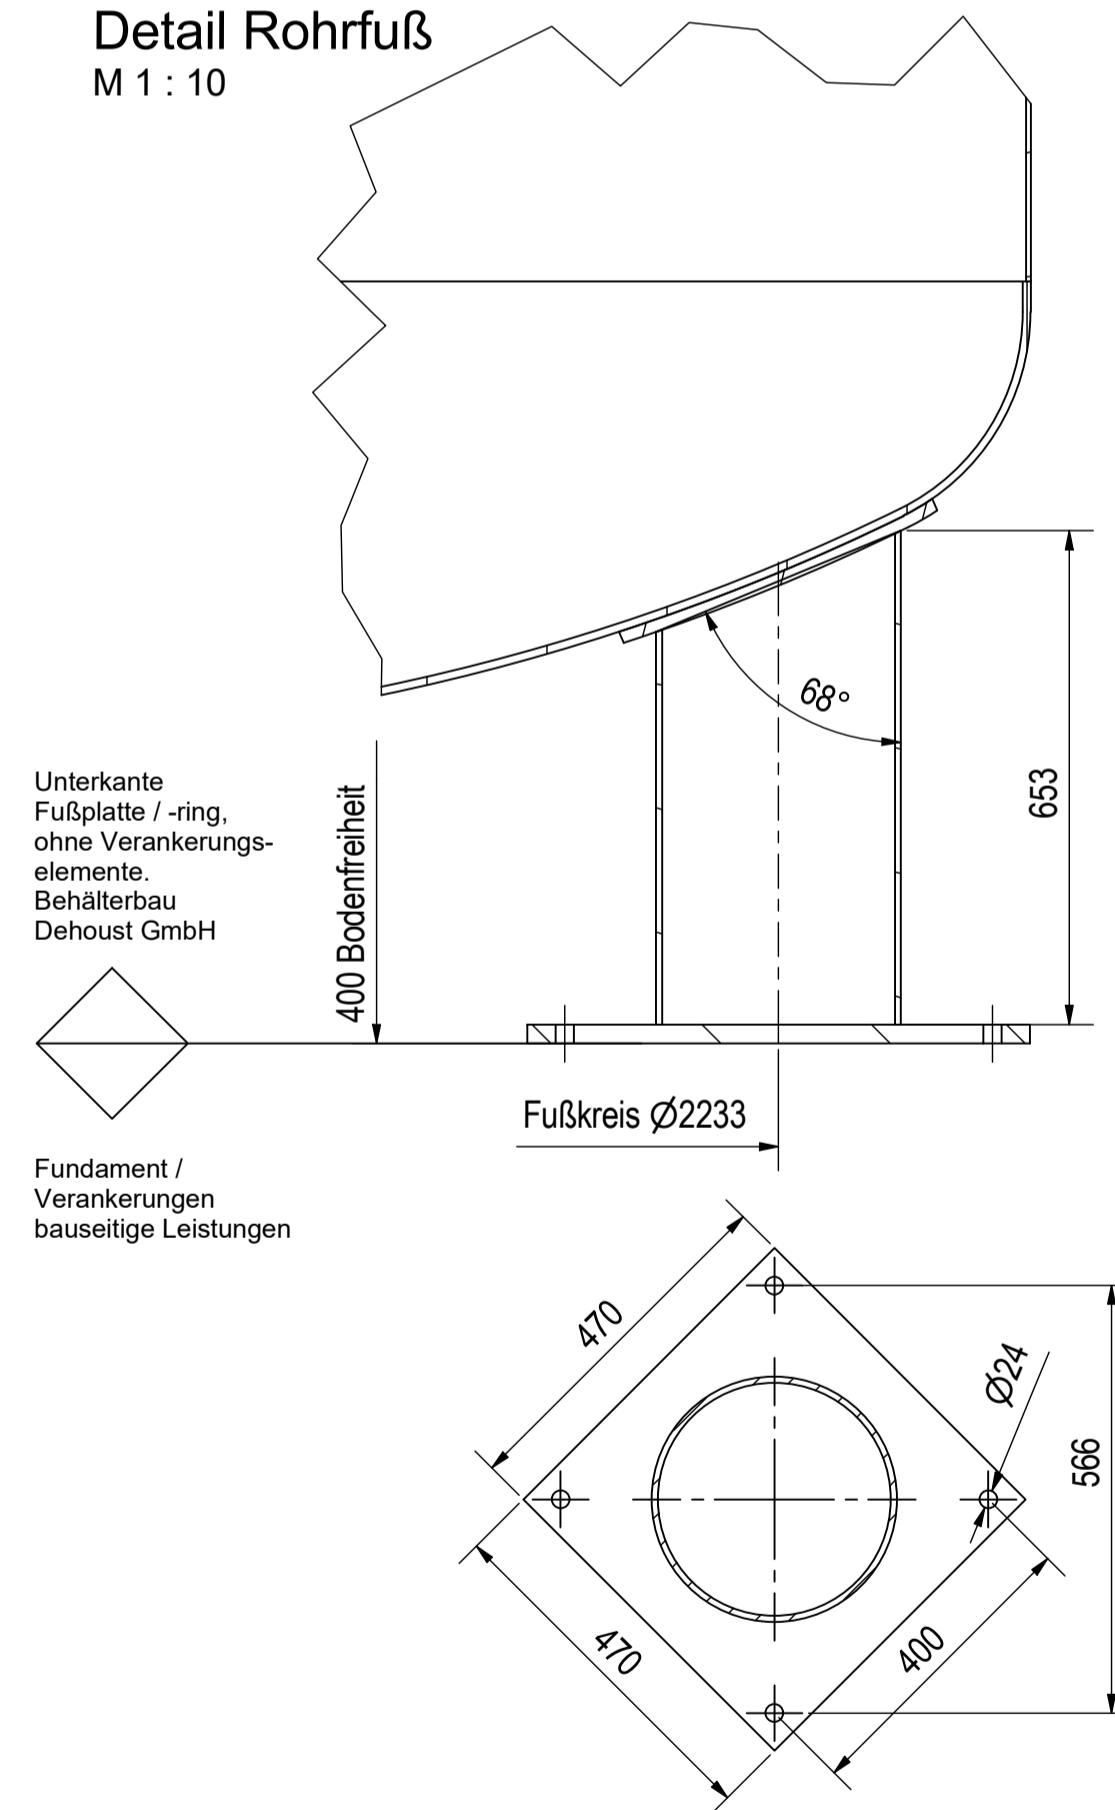

Ansicht von oben (1 : 25)

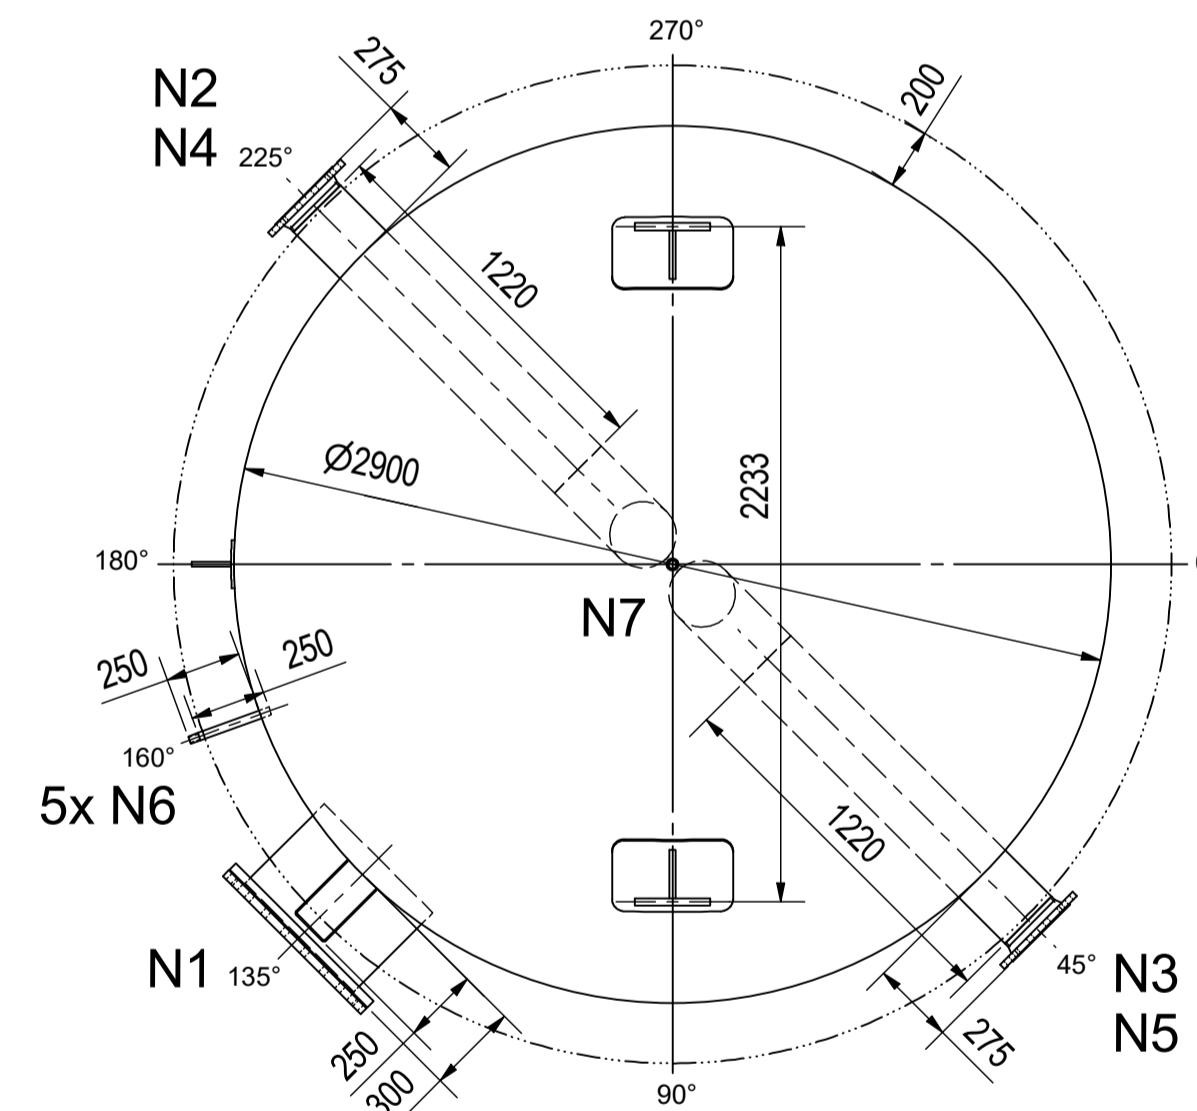

Ansicht von unten (1 : 25)

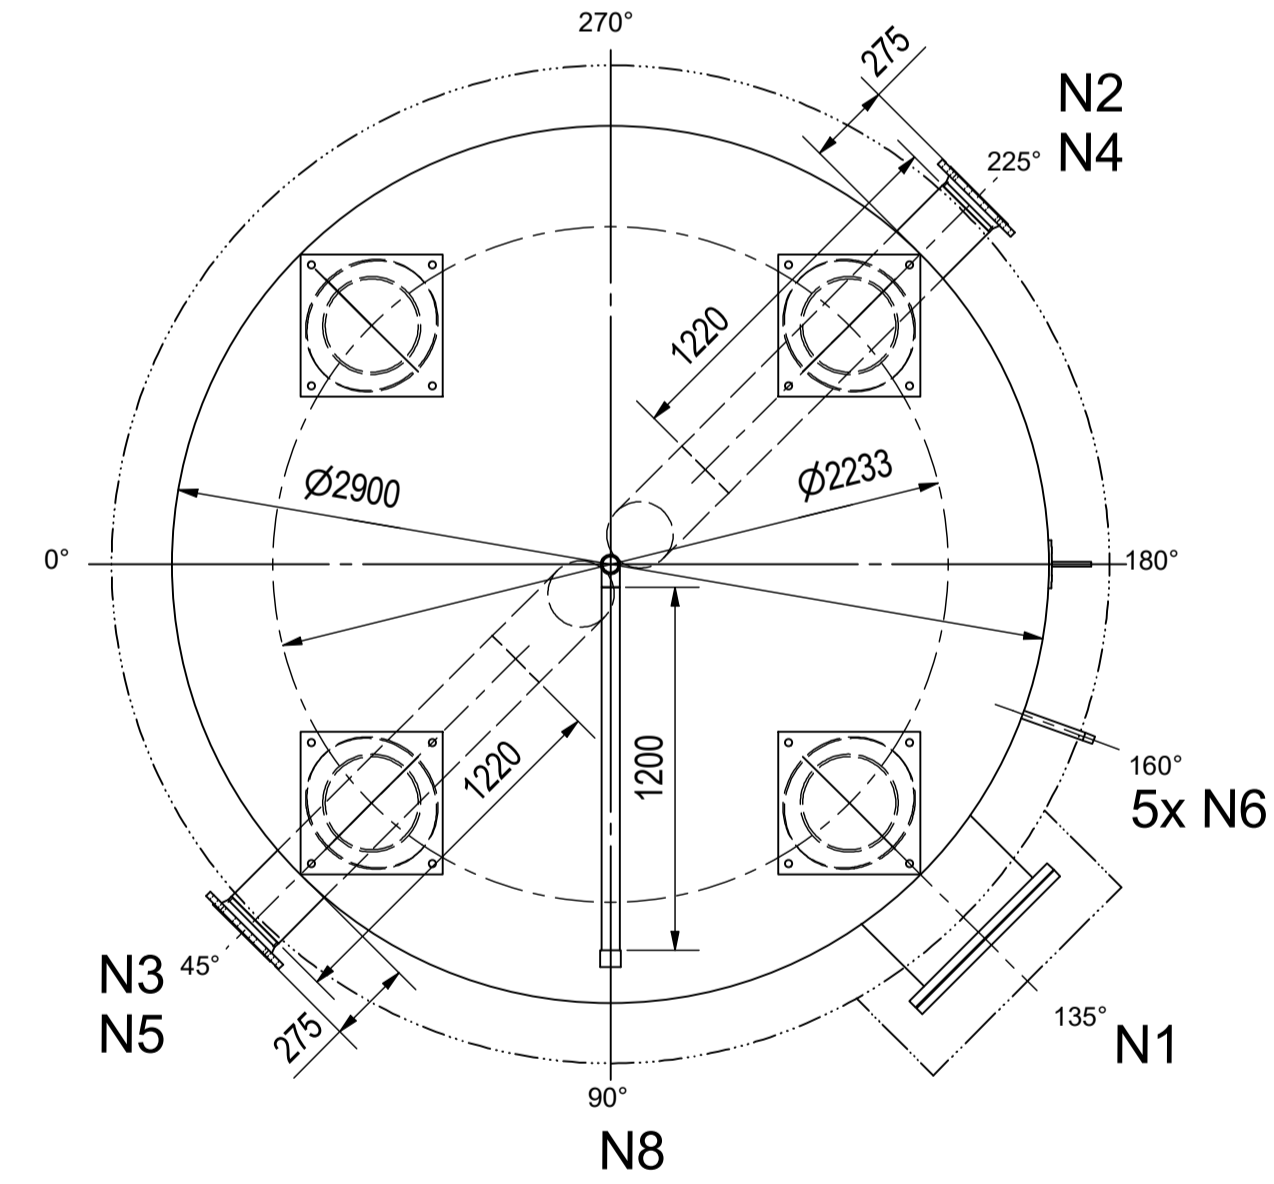

Hinweise Die Auslegung von Fundament und Verankerung erfolgt bauseits. Die Eignung von Untergrund und Fundament ist bauseits zu prüfen. Die Tragkonstruktion ist ggf. bei Aufstellung zu unterfüllern. Der Behälter ist spannungsfrei anzuschließen. Die Gewichtsangaben können aufgrund Toleranzen etc. abweichen. Für den Transport ist eine Reserve (min. 10%) einzuplanen.

Zubehör Isolierung:		Mannlochhaube		Tragösenhauben oberer Boden		Tragösenbleche am Zylinder	
		lose geliefert, bauseits montieren, abdichten		lose geliefert, bauseits montieren, abdichten		montiert, verschraubt	
Nr.	Menge	Bezeichnung	Größe	PN	Norm	Verwendung	
N1	1	Mannloch	DN500		1092-1/01/A 1092-1/05		
N2	1	Flanschstutzen mit Bogen	DN200	16	1092-1/11/B1	Einspeisung / Entnahme	
N3	1	Flanschstutzen mit Bogen	DN200	16	1092-1/11/B1	Einspeisung / Entnahme	
N4	1	Flanschstutzen mit Bogen	DN200	16	1092-1/11/B1	Einspeisung / Entnahme	
N5	1	Flanschstutzen mit Bogen	DN200	16	1092-1/11/B1	Einspeisung / Entnahme	
N6	5	Muffe	1/2"		10241	Temperaturfühler	
N7	1	Muffe	1"		10241	Entlüftung	
N8	1	Muffe	2"		10241	Entleerung	

Transportabmessungen transport dimensions		
Länge length	Breite width	Höhe height
12100	3400	3500

Das Urheberrecht an dieser zum persönlichen Gebrauch anvertrauten Zeichnung verbleibt bei uns. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf dieses Dokument weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

DEHOUST GmbH

Index		Änderungen		Datum		Name	
Ausgabedatum 26.02.2019	Auftrags-Nr.: 173260 / 170260	Artikel-Nr.:	173260 / 170260	Prüfvermerke		Bearbeiter	CW
Medium Wasser	Kunde DEHOUST GmbH Heidenau			TÜV		Maßstab	1 : 25
Werkstoff P355GH	Kommission:					Gewicht	8.800 kg
Behälterbezeichnung DEHOUST Pufferspeicher 70 m³ Ø2900_3bar_70m³_200mm_RF		Behälter-Nr.:					
01809 Heidenau Düresstraße 1 Tel 03529/565850 Fax 565871		Zeichnungs-Nr.:		814785		Projekt-Nr.:	
		12-2018				Blatt-Nr.: 1	
						Blattzahl:	